


# JE TIENS À MA VIE, TOUJOURS AVEC MON PERMIS ET MES EPI

AVANT D'INTERVENIR, J'ANALYSE LES RISQUES &  
JE REMPLIS MON PERMIS DE TRAVAUX EN HAUTEUR

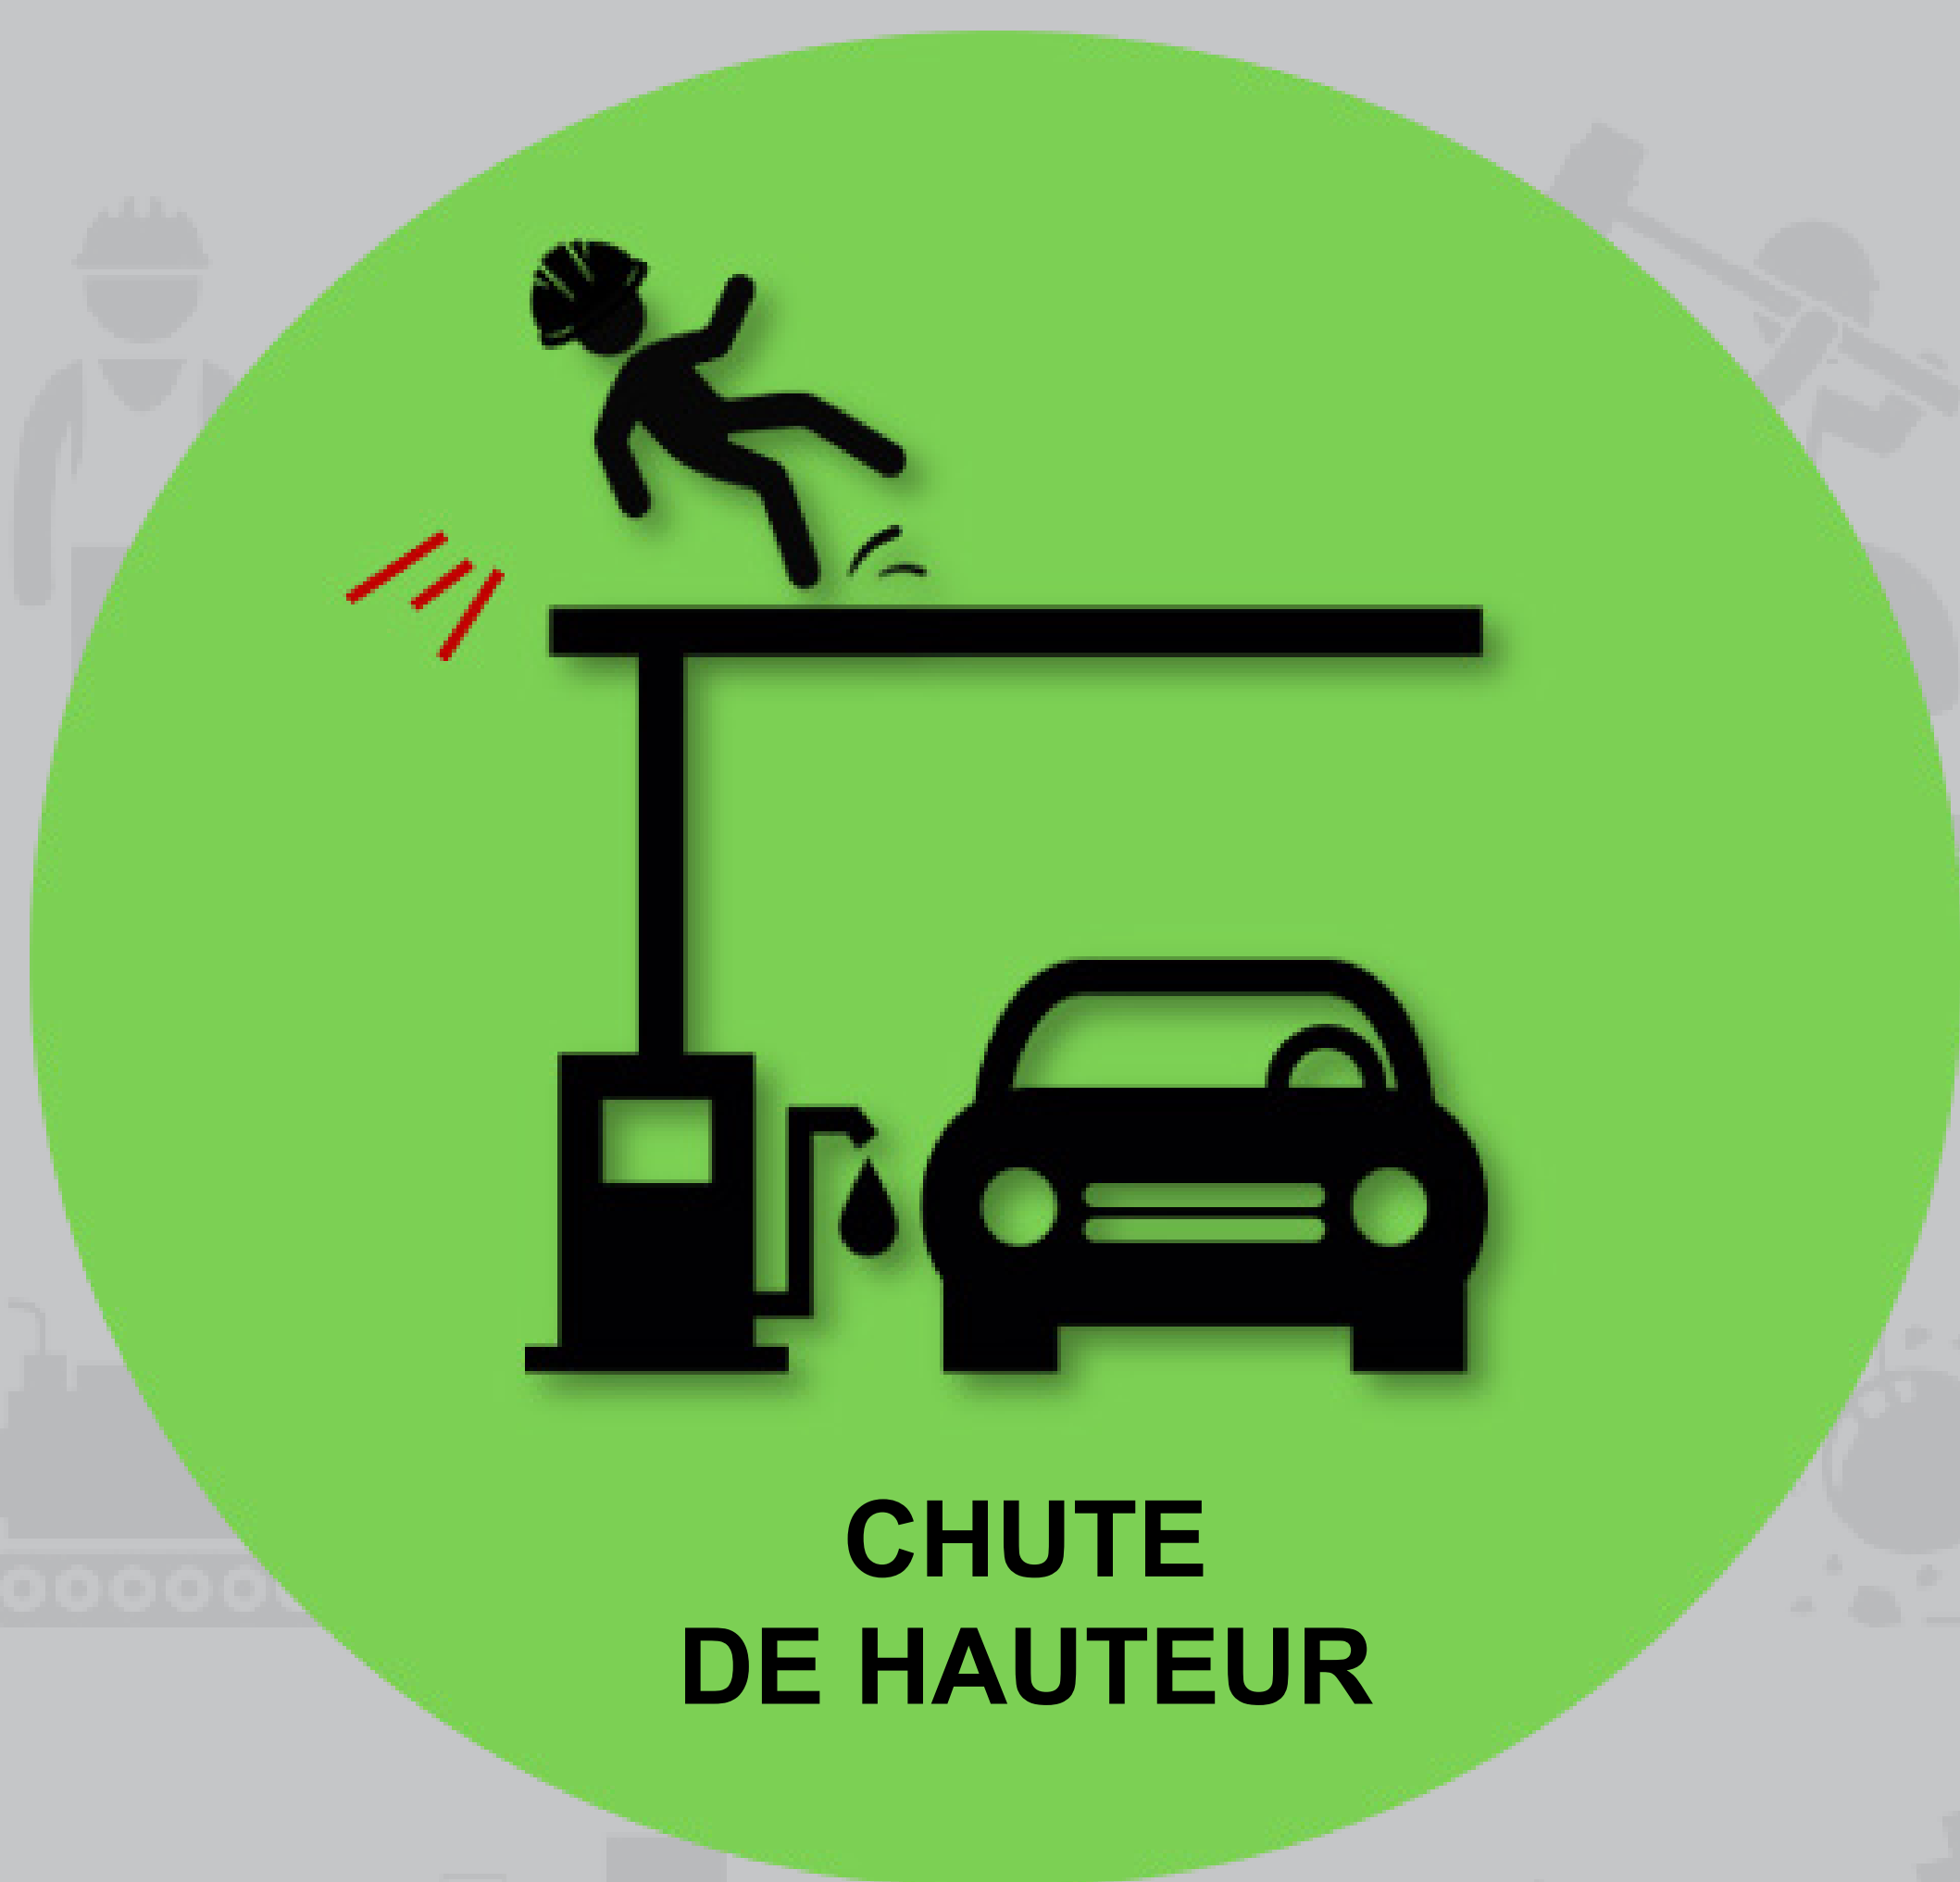


**MS – France – fractures de la jambe et d'une vertèbre - Février 2019**  
Chute de 4m de hauteur de 2 intervenants lors d'une opération de nettoyage d'un auvent. Leur PEMP, déplacée en position déployée, a basculé.

**RC – Pays-Bas – 1 décès - Avril 2013**

Ecrasement à 5m de hauteur du conducteur d'une PEMP contre une poutre en acier. L'intervenant était seul, sans permis signé.




**MS – Afrique du Sud – 1 décès et 1 blessé grave – Novembre 2014**  
Electrocution de 2 intervenants lors du déplacement d'un échafaudage mobile à proximité d'une ligne électrique de 22kVA.

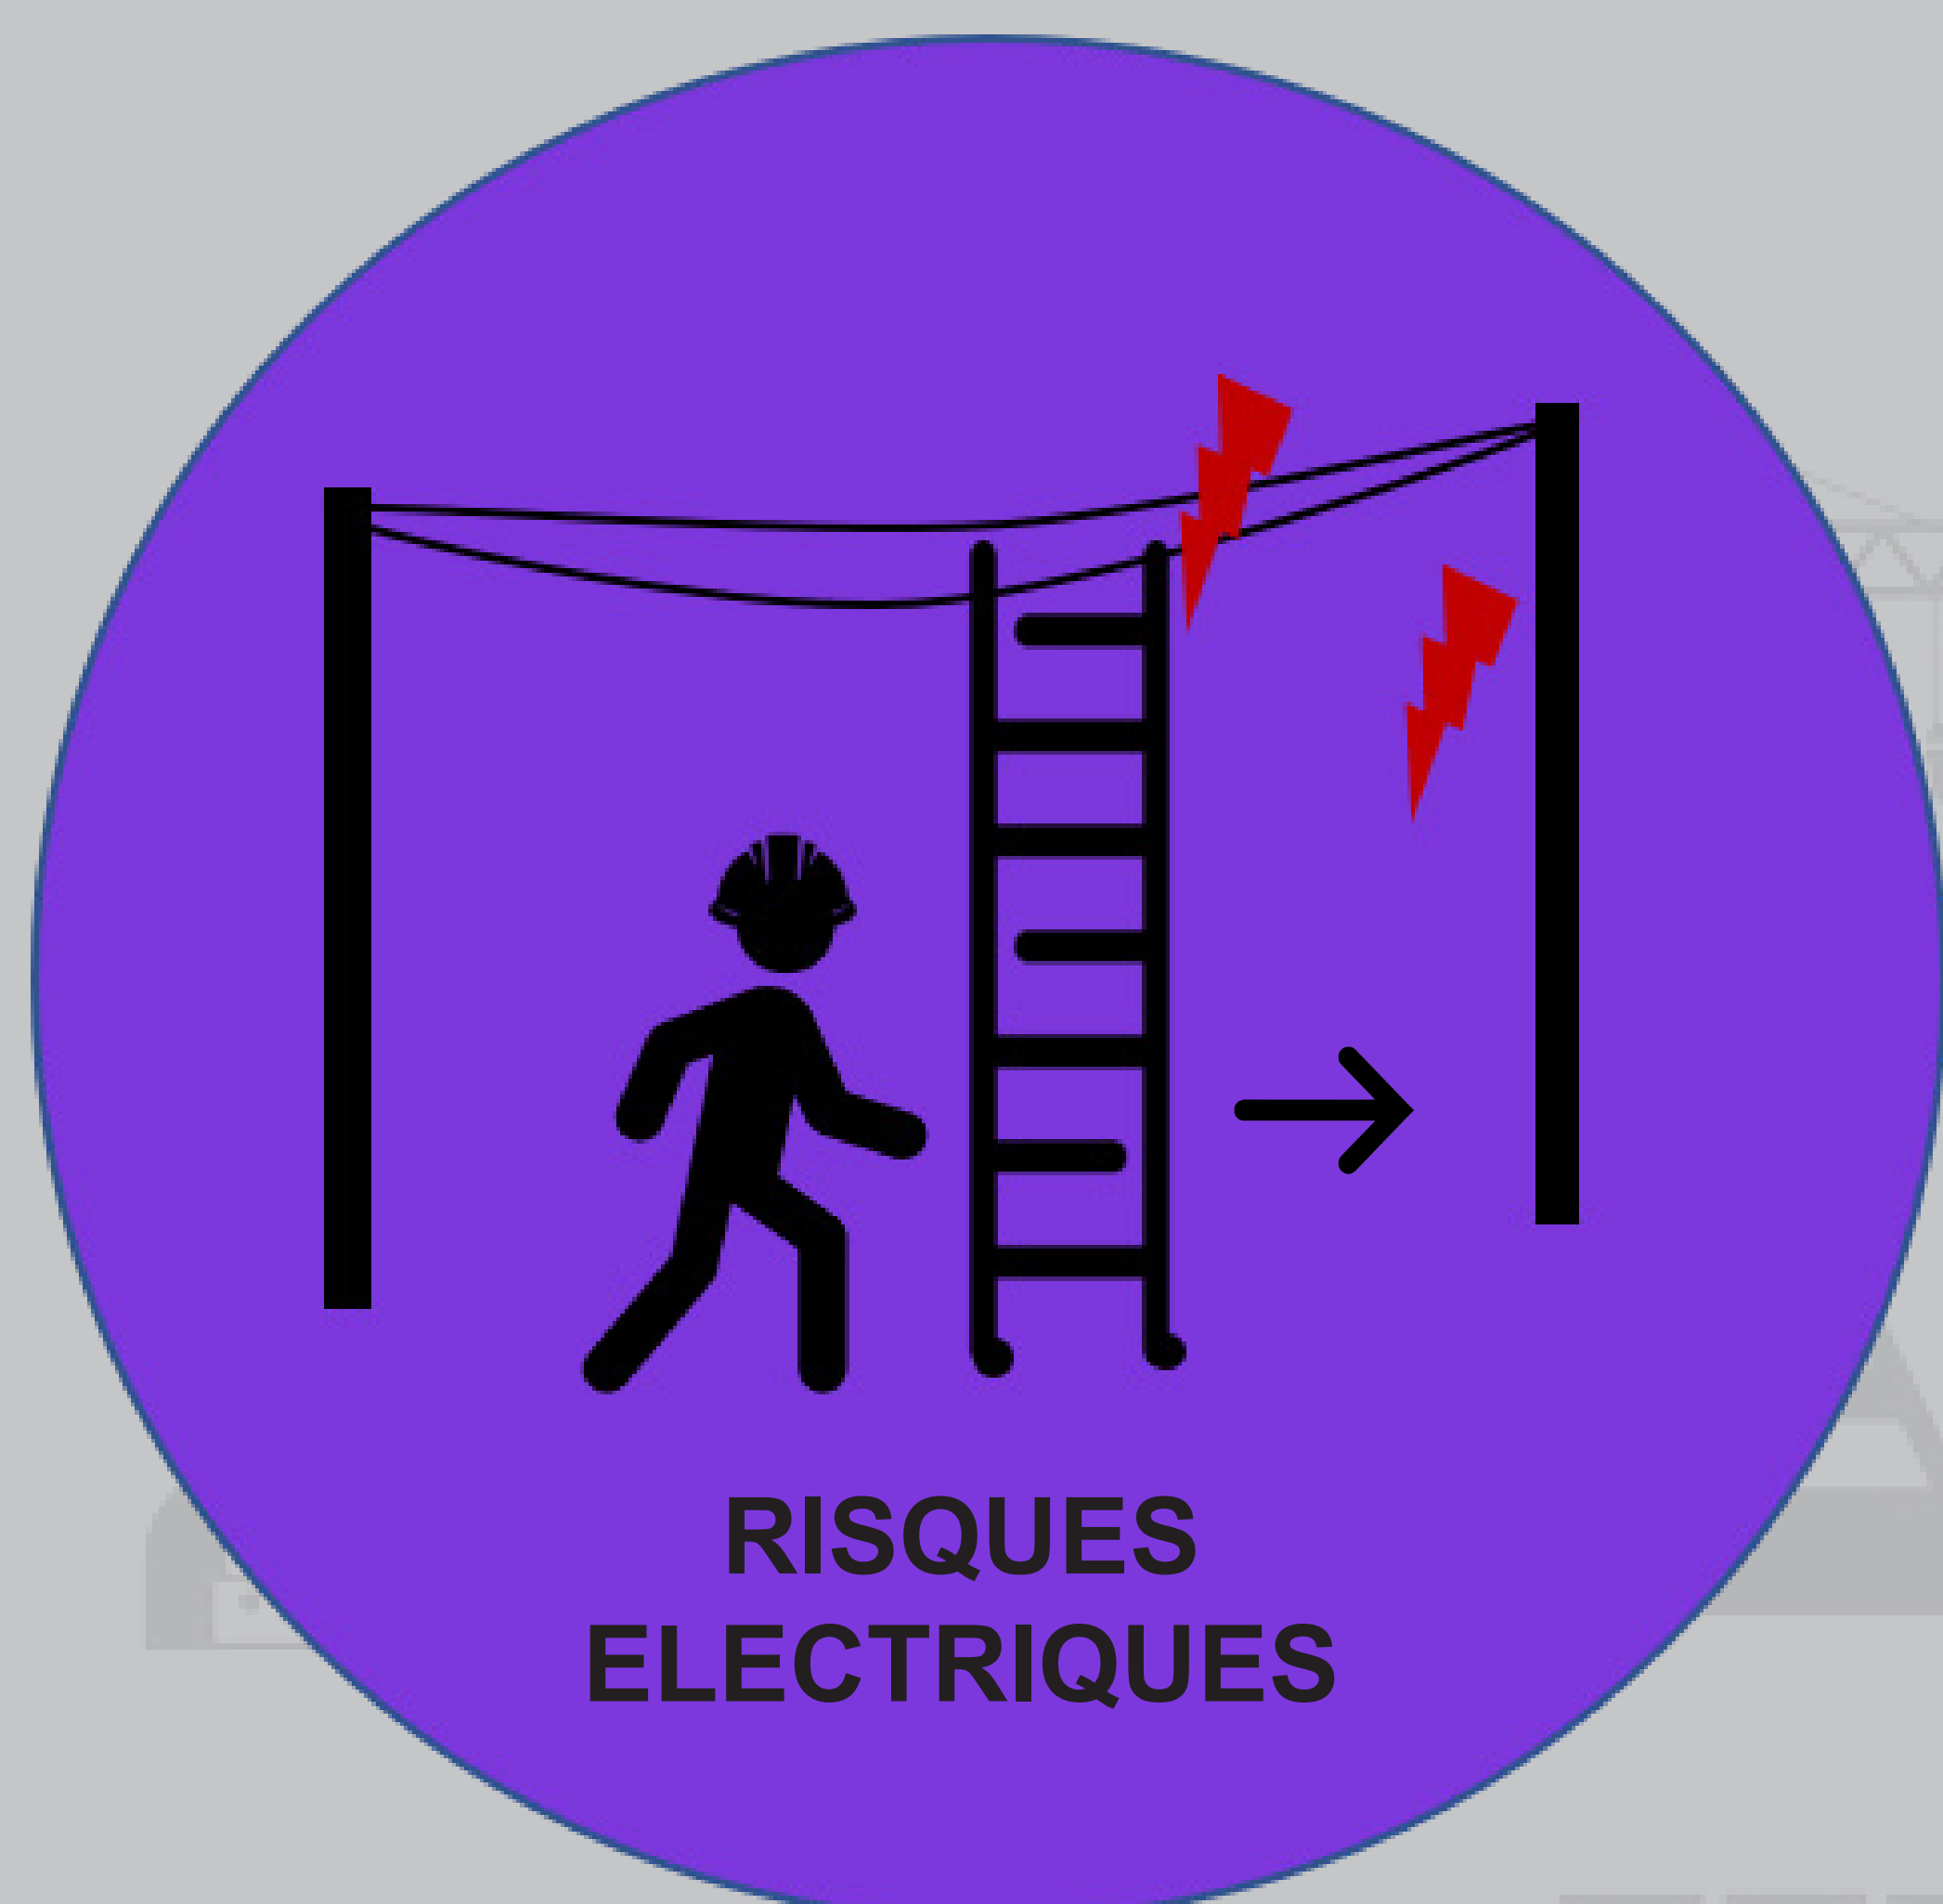

**RC – France – contusions à l'épaule – Avril 2017**

Chute d'un câble électrique de 49kg sur un intervenant démontant un échafaudage.

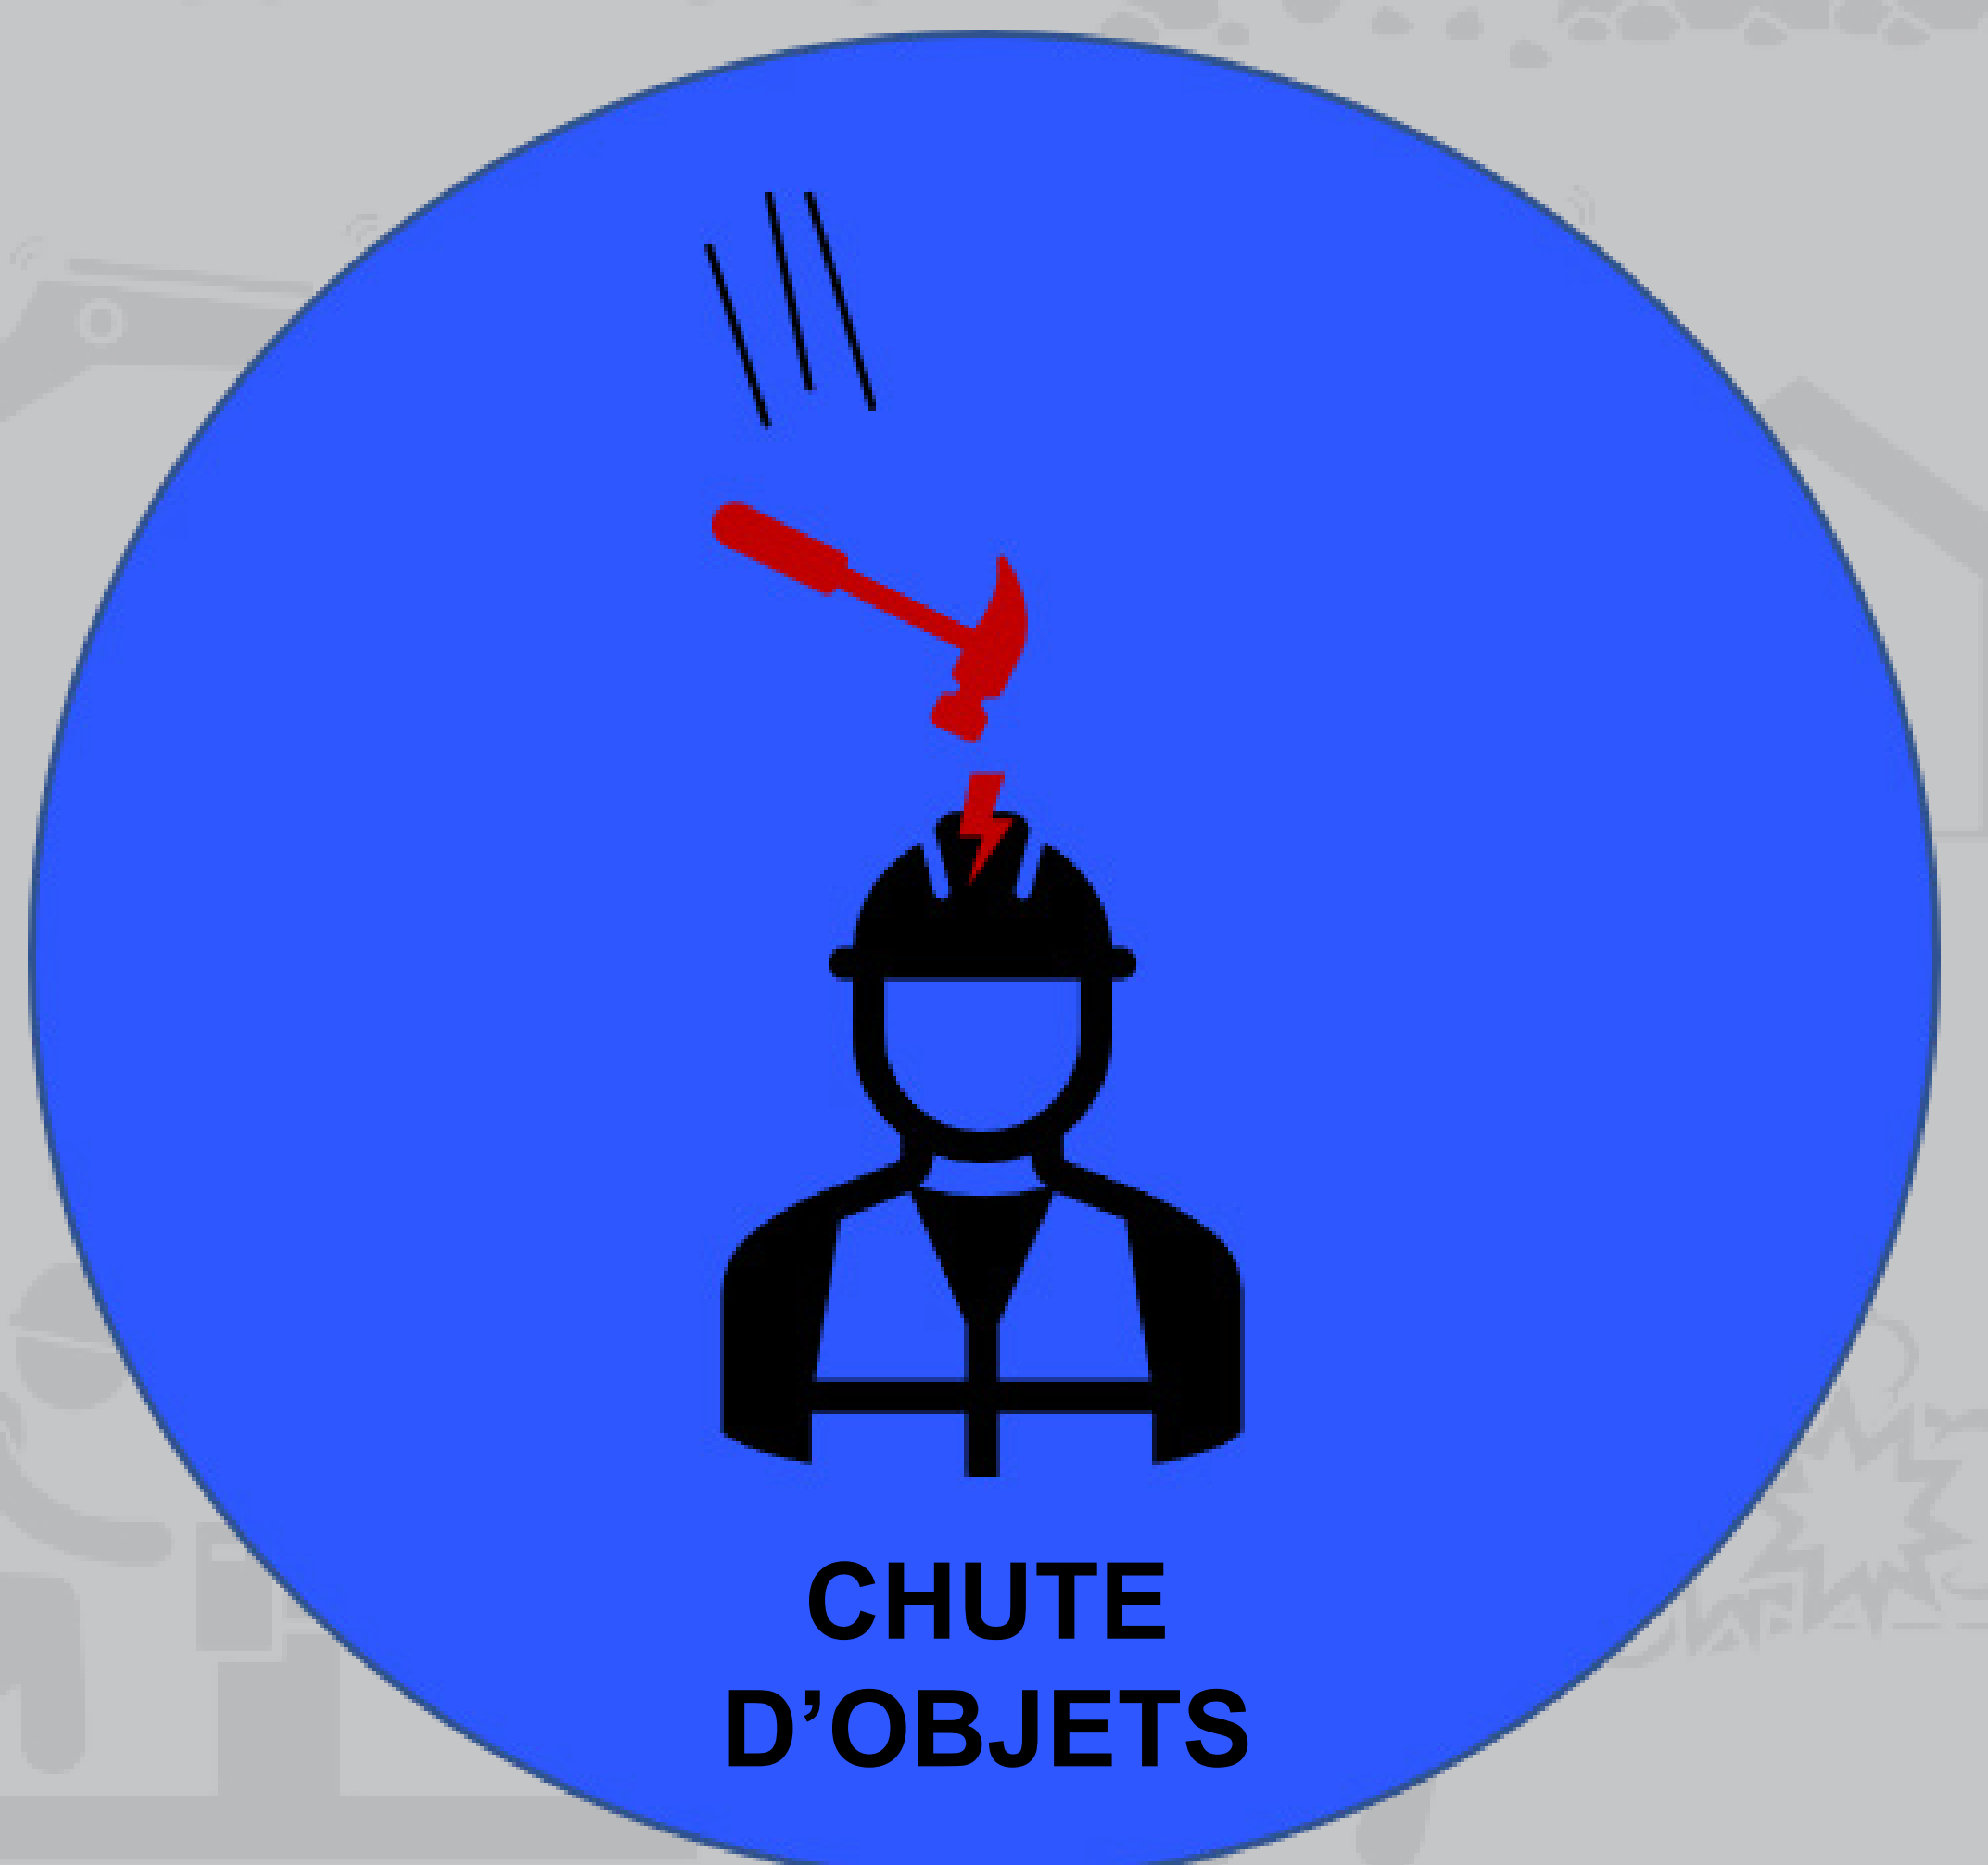

## TRAVAUX EN HAUTEUR

